



Mast 1
AA/2/53/verst.3
WA162h/+2

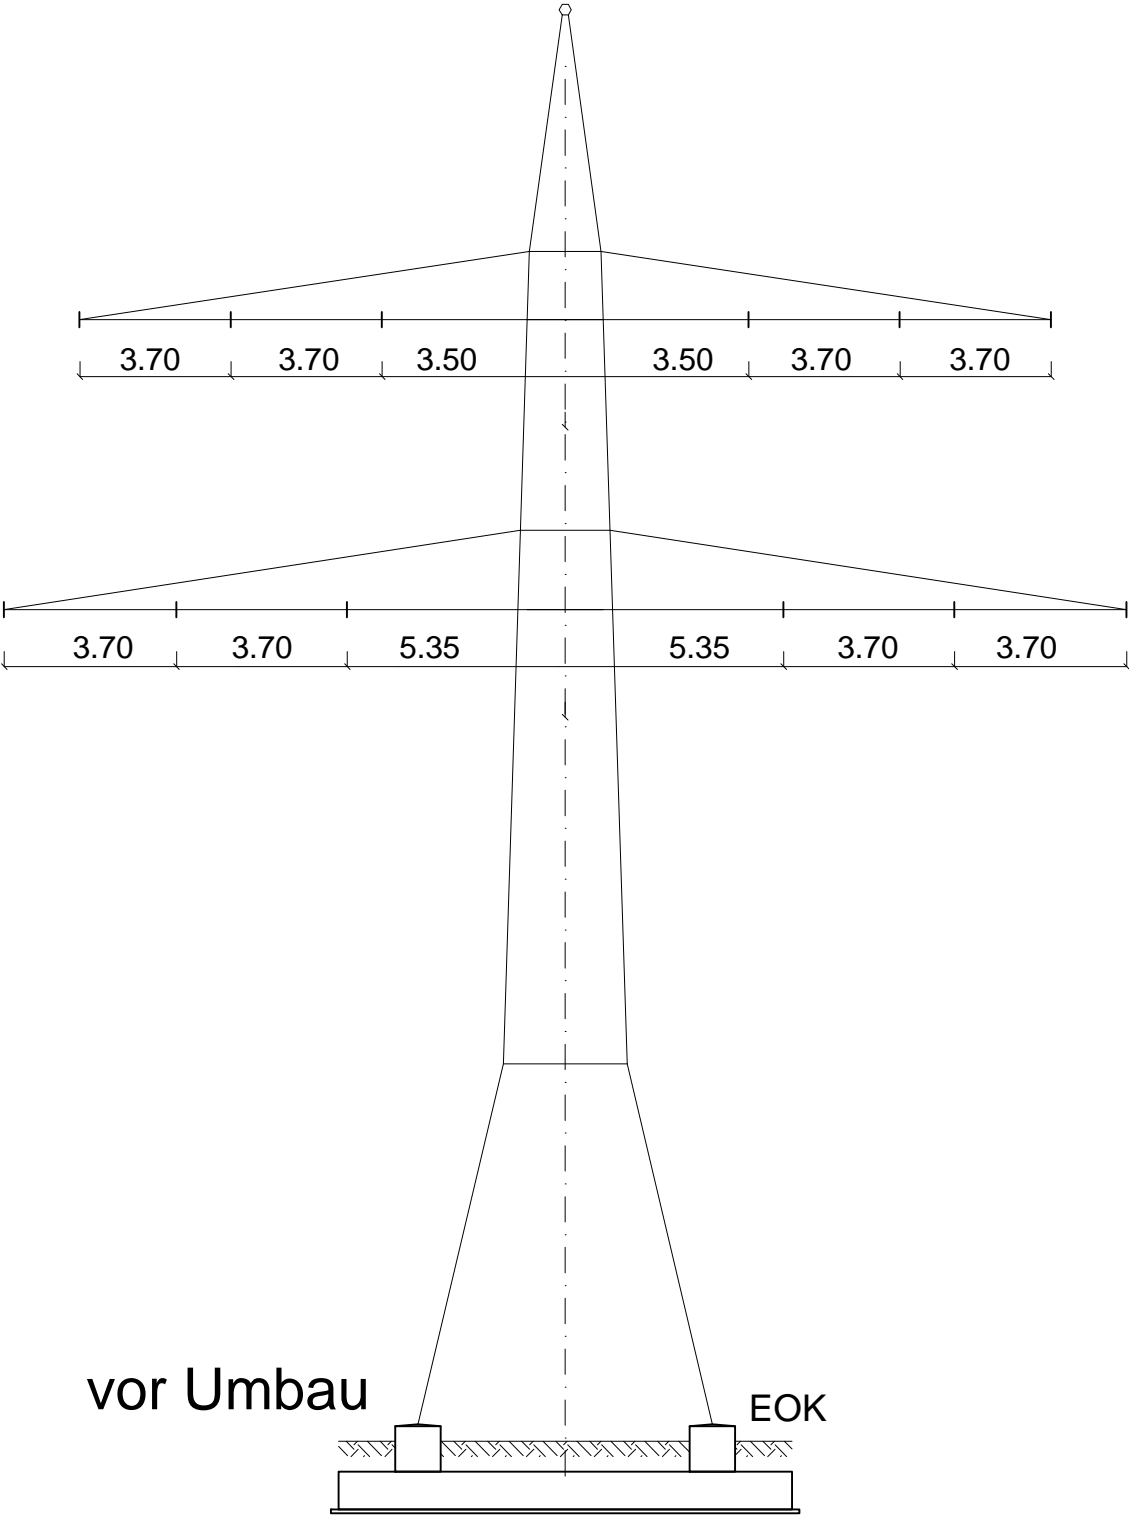

vor Umbau


EOK

Mast 1
A-2-E-2007.1
WAZ140spez-28,00/22,00

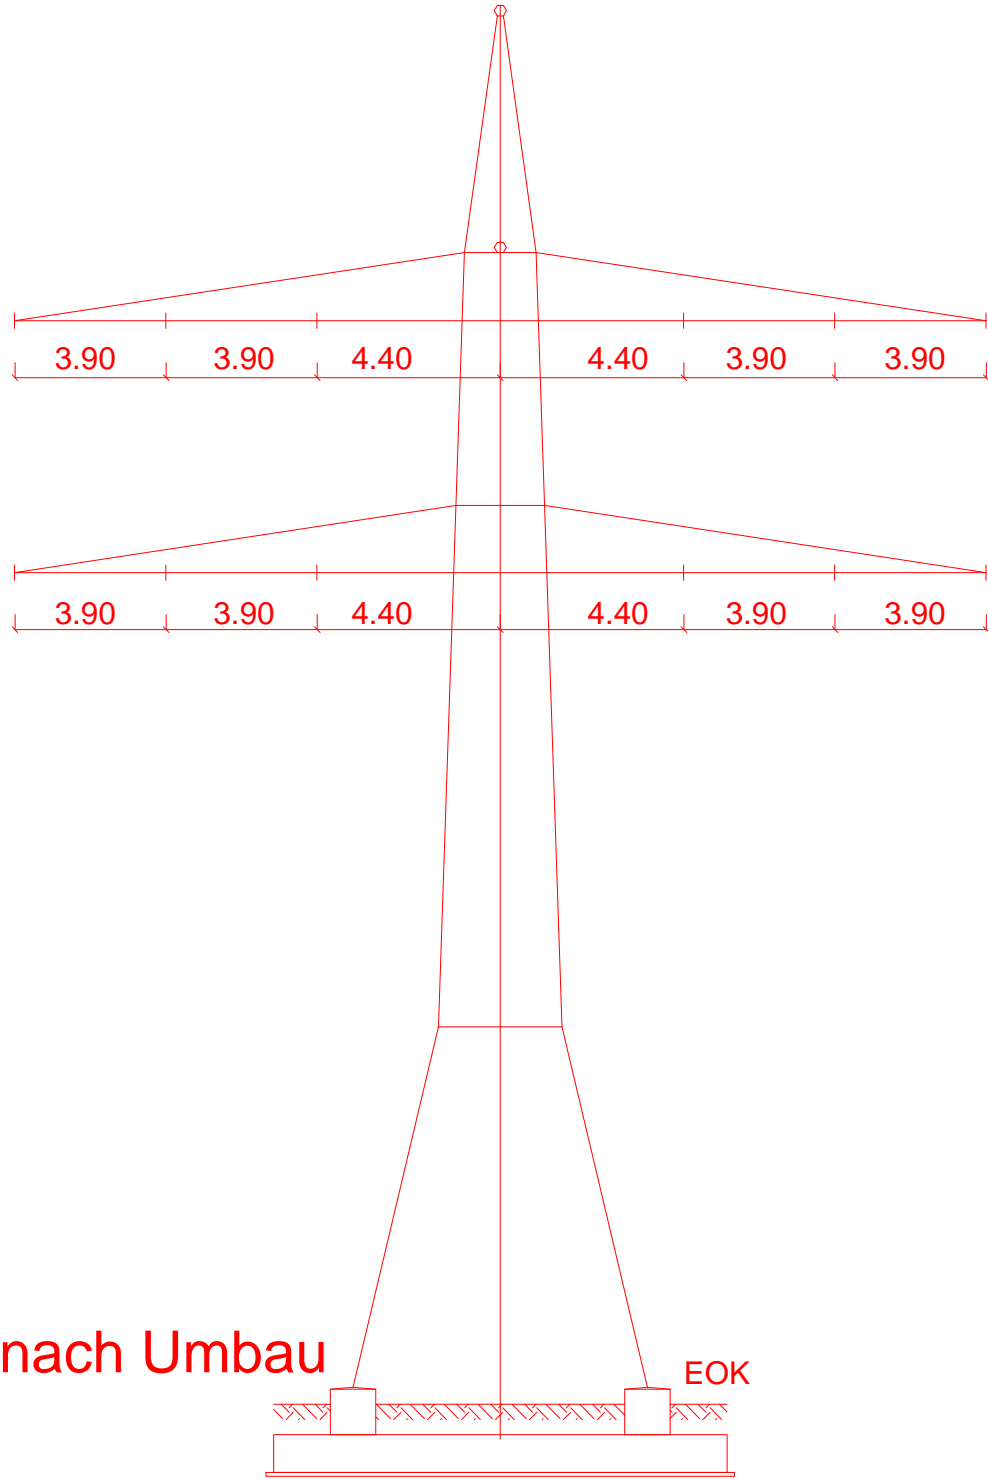

nach Umbau

EOK

 ohne Maßstab	110-kV-Leitung Schweinfurt – Eltingshausen, Ü22.0 Gegenüberstellung der Maste vor und nach dem Umbau		Datum	Name
		gezeichnet:	25.01.2018	Kocksch
		geprüft:	25.01.2018	Obermeier
		geändert:		