



Mast 2  
AA/2/53/verst.3  
WA165/+0

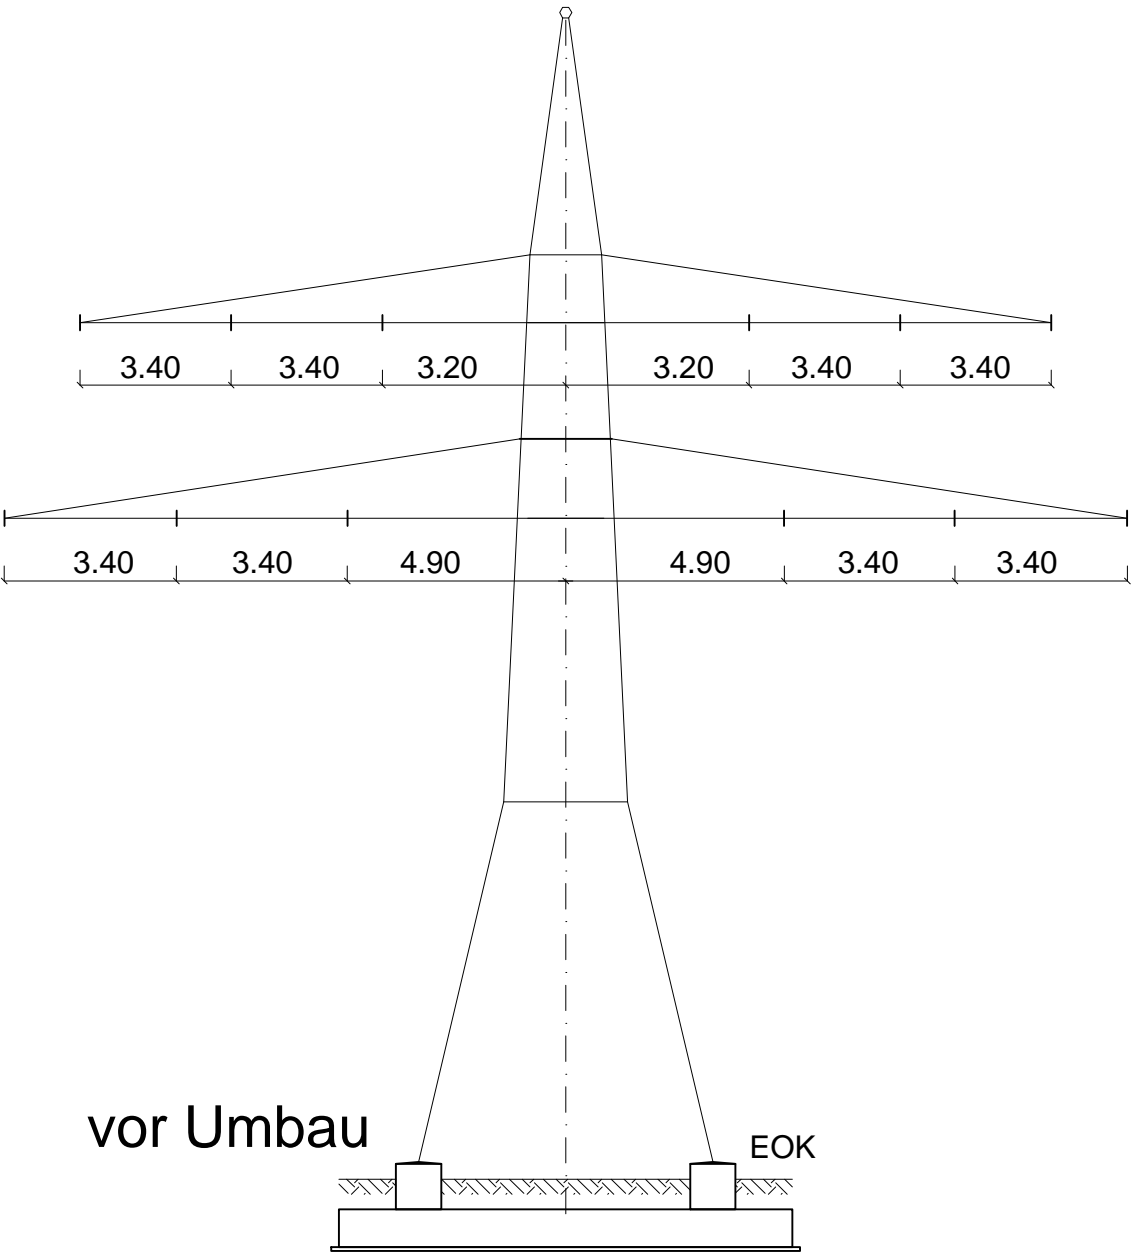


vor Umbau

Mast 2  
A-2-E-2007.1  
WAZ140spez-28,00/22,00

Anlage 03-3-9

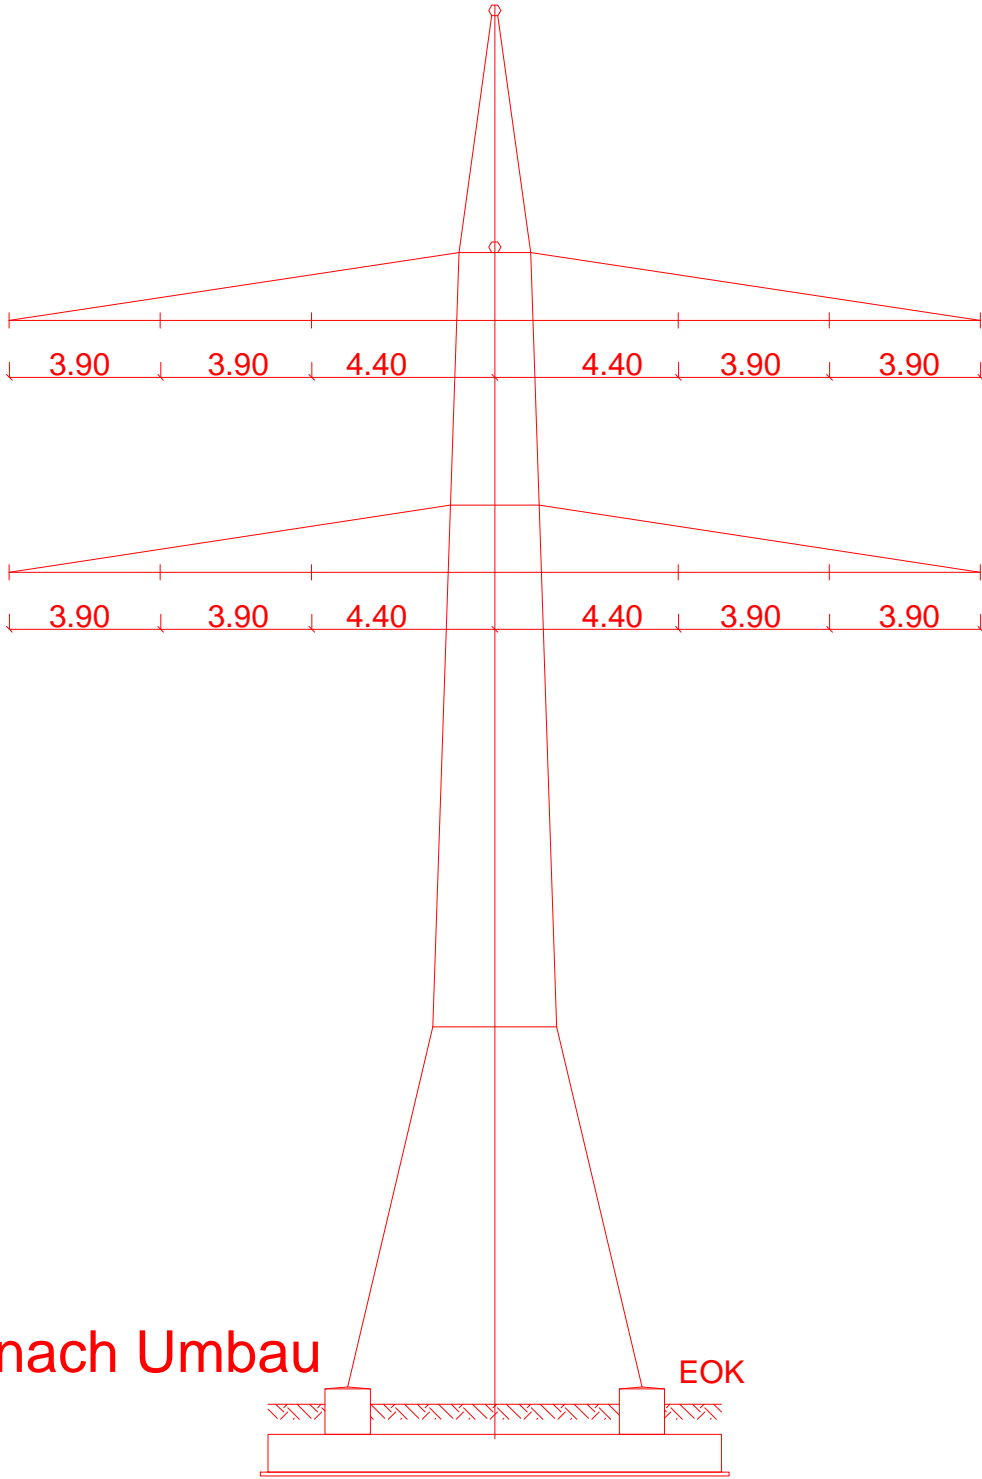

nach Umbau

 ohne Maßstab	110-kV-Leitung Schweinfurt – Eltingshausen, Ü22.0  Gegenüberstellung der Maste vor und nach dem Umbau		Datum	Name
		gezeichnet:	25.01.2018	Kocksch
		geprüft:	25.01.2018	Obermeier
		geändert:		