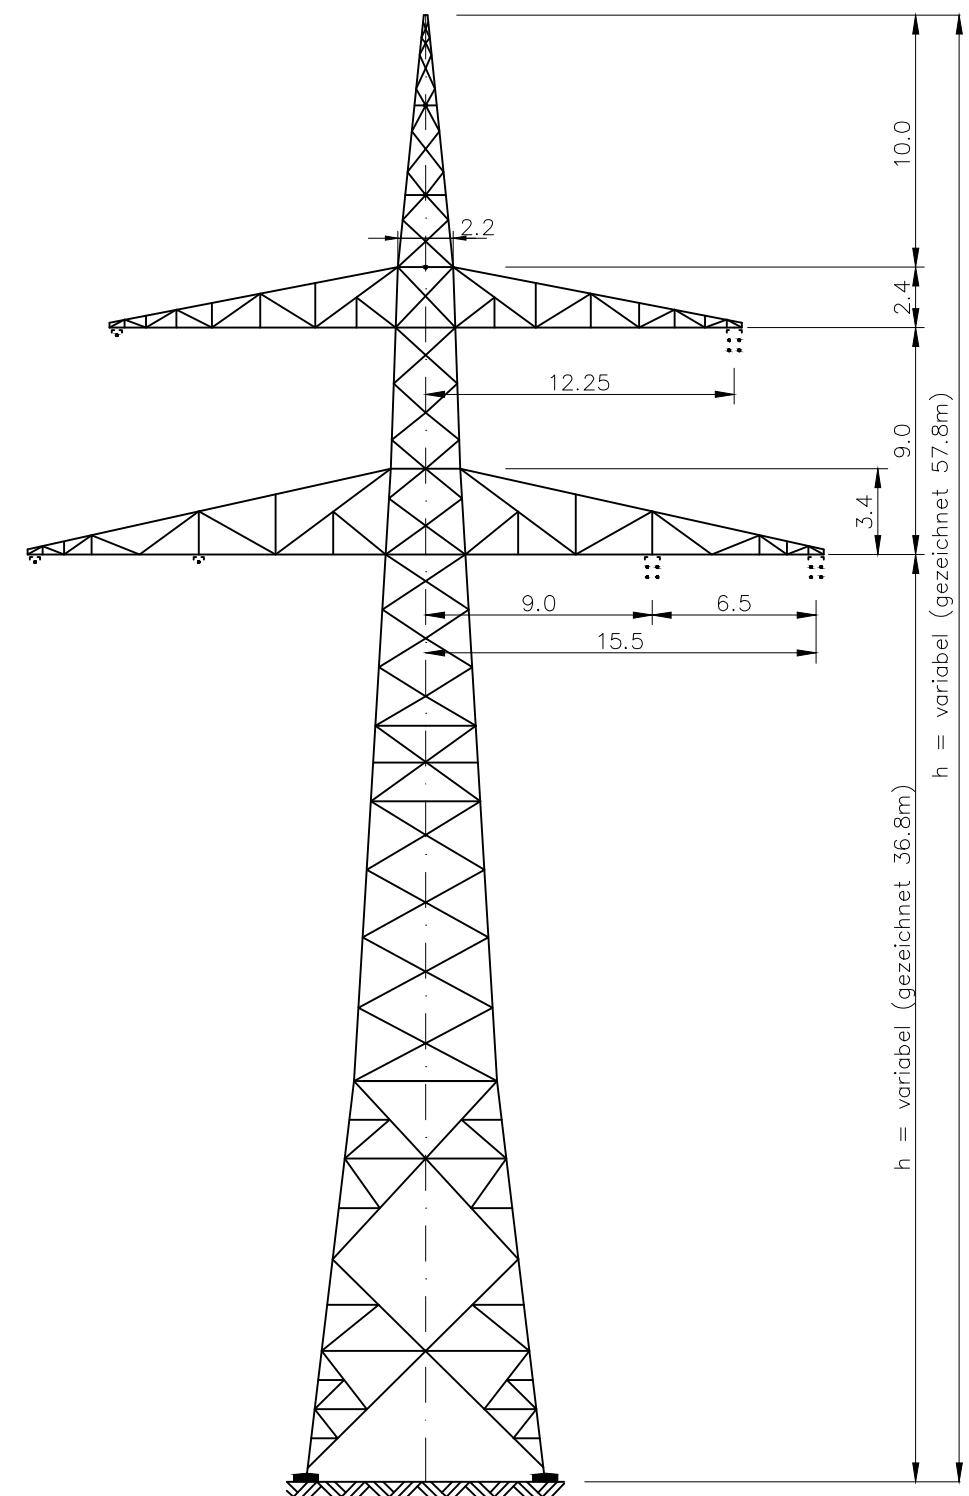

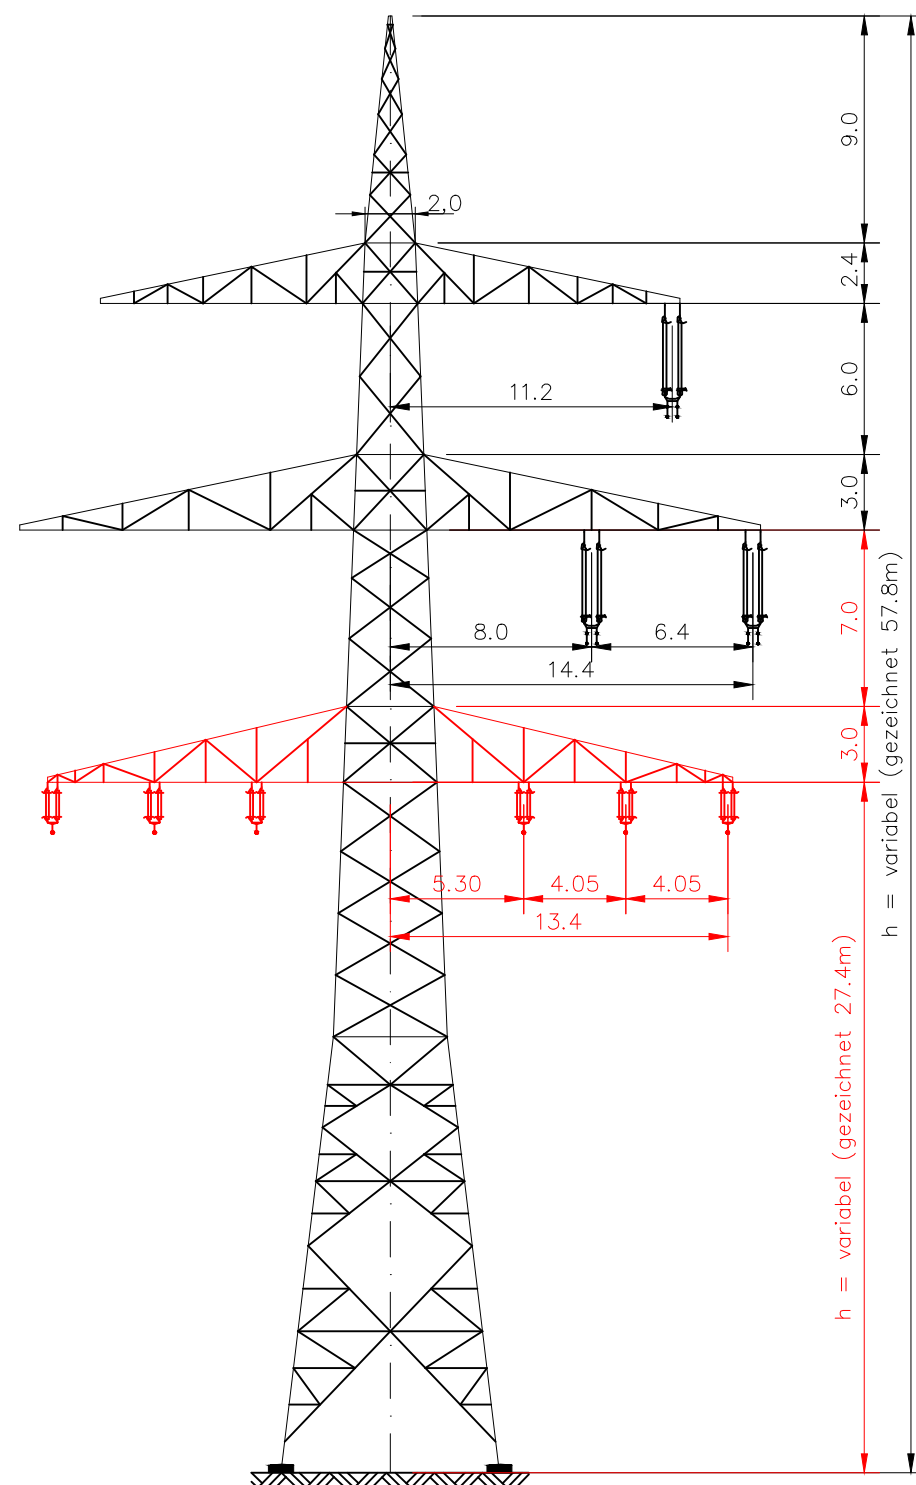


Winkelabspannmast
nach dem Umbau
Montage Traverse III

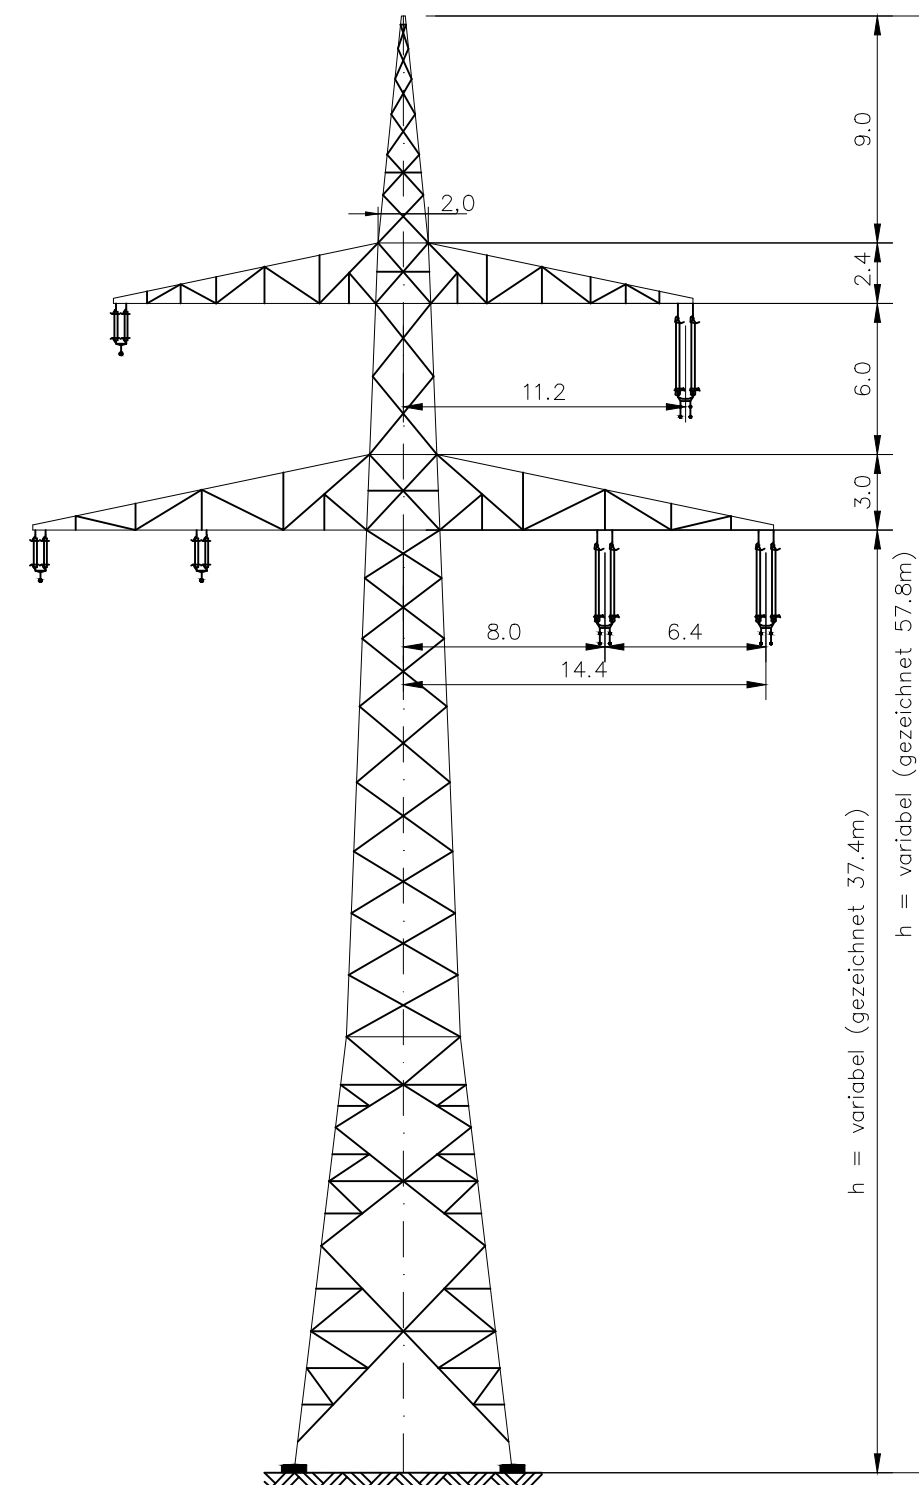


Winkelabspannmast
vor dem Umbau

TRÄNSNET BW				Mastbildvergleich		Anlage 6.7
 GA Hochspannung Leitungsbau		gezeichnet:	15.01.2015	Hirschberg		
		geprüft:	16.01.2015	Köhl		
		geändert:				
Gemarkung: - Gemeinde: - Landkreis: -				Netzverstärkung im Raum Main-Tauber auf der 380/110-kV-Leitung Kupferzell-Rittershausen, LA 0348		
Maßstab 1 : 250	Gestänge AD 14 2LK	Typ WA	Mast -	Mastnummern 115		



Tragmast
nach dem Umbau
Montage Traverse III



Tragmast
vor dem Umbau

<div>TRÄNSNET BW</div>					<div>Mastbildvergleich</div>		<div>Anlage 6.7</div>		
<div><div>GA Hochspannung Leitungsbau</div></div>		gezeichnet:		15.01.2015		Hirschberg			
		geprüft:		16.01.2015		Köhl			
		geändert:							
<div>Gemarkung: -</div> <div>Gemeinde: -</div> <div>Landkreis: -</div>					<div>Netzverstärkung im Raum Main-Tauber auf der 380/110-kV-Leitung Kupferzell-Rittershausen, LA 0348</div>				
<div>Maßstab</div> <div>1 : 250</div>		<div>Gestänge</div> <div>AD 14 2LK</div>		<div>Typ</div> <div>T</div>		<div>Mast</div> <div>-</div>		<div>Mastnummern</div> <div>114, 116-122</div>	