


Mast 4A  
Tragmast (TD 24,00)  
mit Plattenfundament  
Plattenstärke ab 1,0m u. EOK = 1,0  
geplant



Mast 4  
Tragmast (T Lsh 20,80)  
mit Stufenfundament  
Mast wird abgebaut

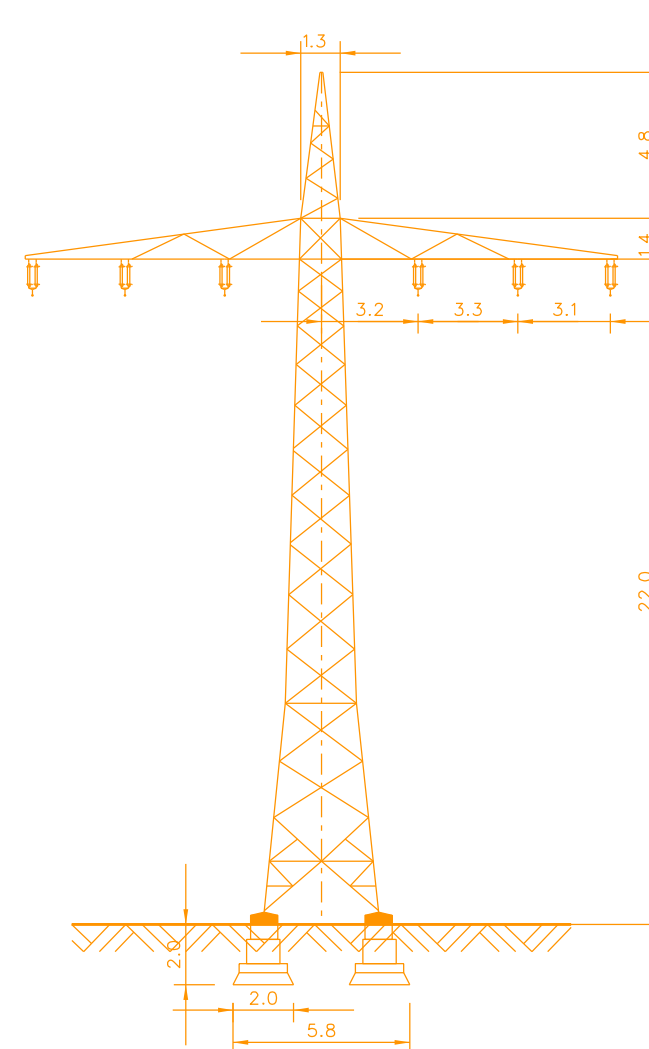

## Mastbildvergleich Anlage 6.8.5



GA Hochspannung  
Leitungsbau

gezeichnet	21.10.2014	Breitwieser
geprüft	21.10.2014	Hirschberg
geändert		

Gemarkung: Stalldorf  
Gemeinde: Riedenheim  
Landkreis: Würzburg

Netzverstärkung im Raum Main-Tauber auf der  
110-kV-Leitung Stalldorf-Königshofen, LA 0106

Maßstab	Gestänge	Typ	Mast
1 : 250	AA90 - A0106	TD 24,00	4A