


Mast 3A
Tragmast (TD 24,00)
mit Plattenfundament
Plattenstärke ab 1,0m u. EOK = 1,0
geplant



Mast 3
Tragmast (T 18,00)
mit Stufenfundament
Mast wird abgebaut

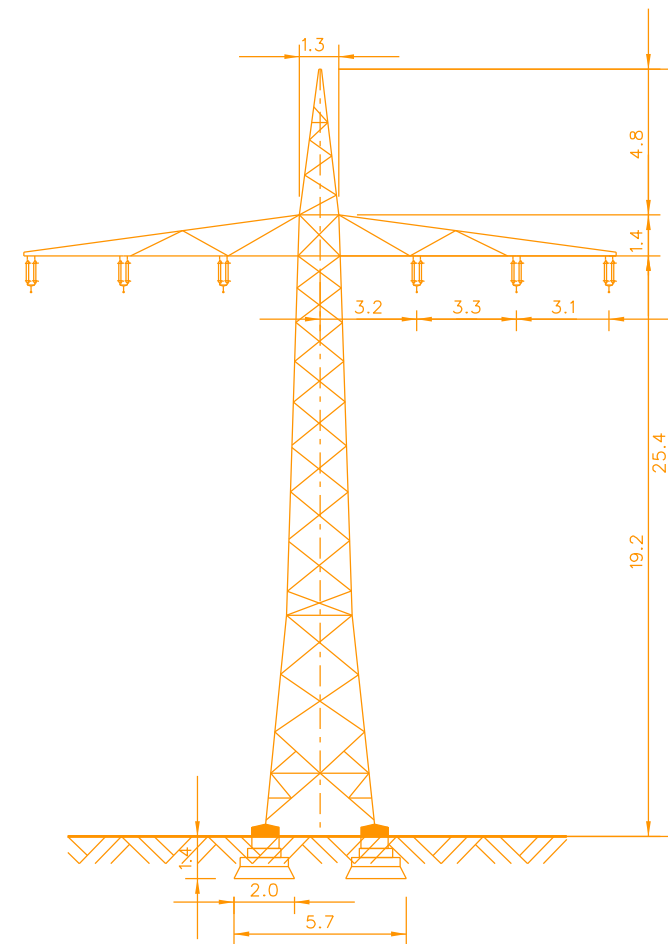

GA Hochspannung
Leitungsbau

gezeichnet	21.10.2014	Breitwieser
geprüft	21.10.2014	Hirschberg
geändert		

Gemarkung: Stalldorf
Gemeinde: Riedenheim
Landkreis: Würzburg

Maßstab	Gestänge	Typ	Mast
1 : 250	AA90 - A0106	TD 24,00	3A

Mastbildvergleich Anlage 6.8.4

Netzverstärkung im Raum Main-Tauber auf der
110-kV-Leitung Stalldorf-Königshofen, LA 0106