


Mast 9  
Tragmast (T 20,80+4)  
mit Stufenfundament und Plattenfundament  
geplant



Mast 9  
Tragmast (T 20,80)  
mit Stufenfundament  
Bestand

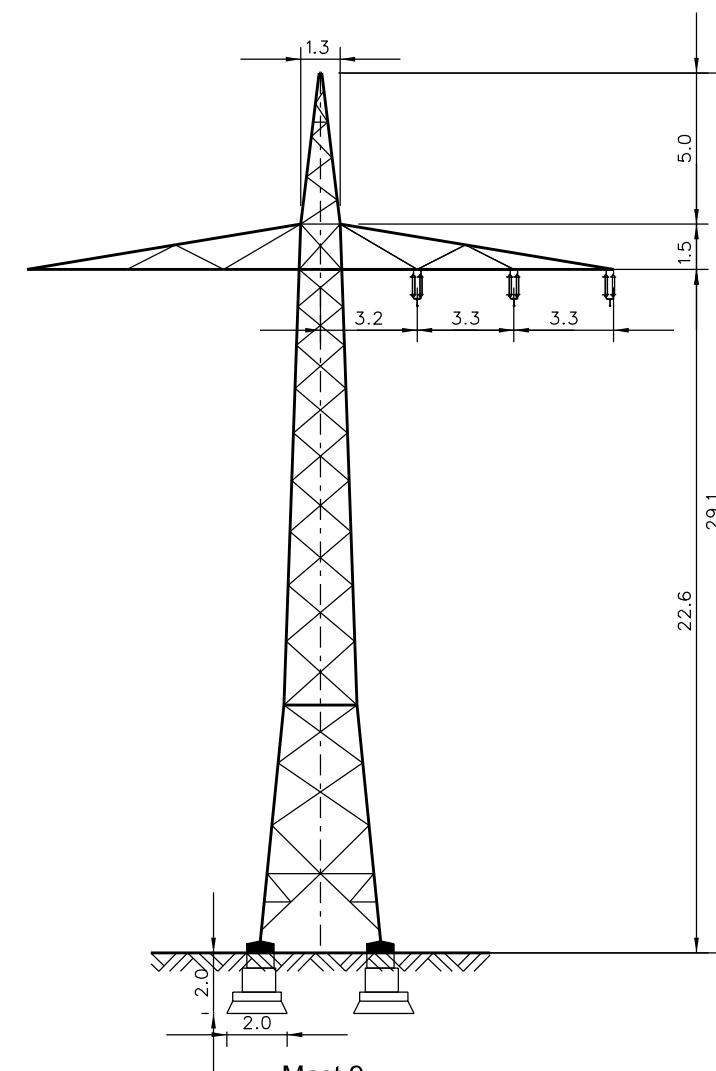

## Mastbildvergleich Anlage 6.8.7



GA Hochspannung  
Leitungsbau

gezeichnet	21.10.2014	Breitwieser
geprüft	21.10.2014	Hirschberg
geändert		

Gemarkung: Tiefenthal  
Gemeinde: Bütthard  
Landkreis: Würzburg

Netzverstärkung im Raum Main-Tauber auf der  
110-kV-Leitung Stalldorf-Königshofen, LA 0106

Maßstab	Gestänge	Typ	Mast
1 : 250	A 11 LK	T20,80+4,0	9