


Mast 2A
Tragmast (TD 22,00)
mit Plattenfundament
Plattenstärke ab 1,0m u. EOK = 1,0
geplant

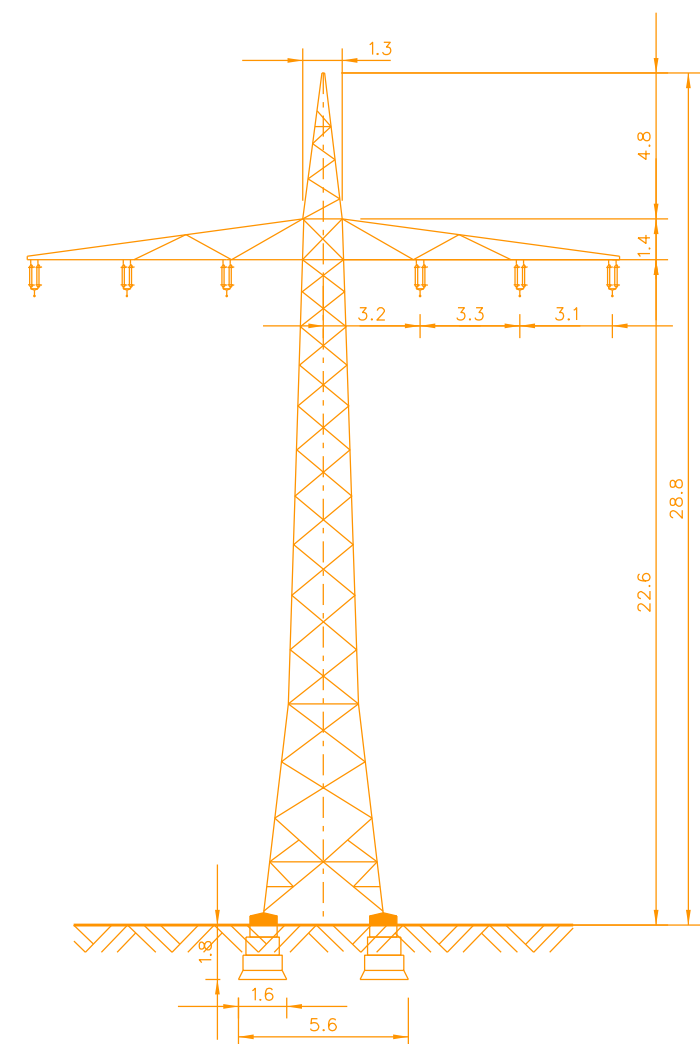

Mast 2
Tragmast (T Lsh 20,80)
mit Stufenfundament
Mast wird abgebaut

				Mastbildvergleich		Anlage 6.8.3
		gezeichnet geprüft geändert	21.10.2014 21.10.2014 	Breitwieser Hirschberg 		
Gemarkung: Stalldorf Gemeinde: Riedenheim Landkreis: Würzburg				Netzverstärkung im Raum Main-Tauber auf der 110-kV-Leitung Stalldorf-Königshofen, LA 0106		
Maßstab 1 : 250	Gestänge AA90 - A0106	Typ TD 22,00	Mast 2A			