



Mast 1A  
Winkelendmast  
Senkrecht zur Leitungsrichtung  
mit Plattenfundament  
Plattenstärke ab 1,0m u. EOK = 1,0  
geplant

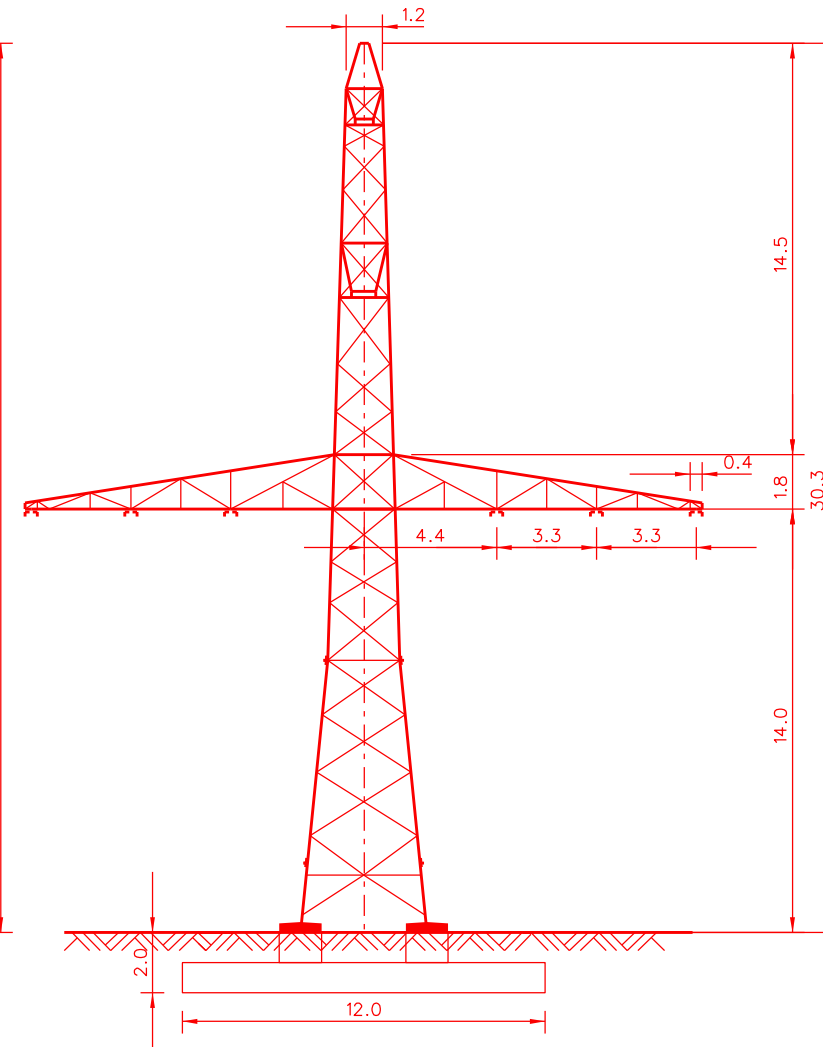

Mast 1A  
Winkelendmast  
Parallel zur Leitungsrichtung  
mit Plattenfundament  
Plattenstärke ab 1,0m u. EOK = 1,0  
geplant

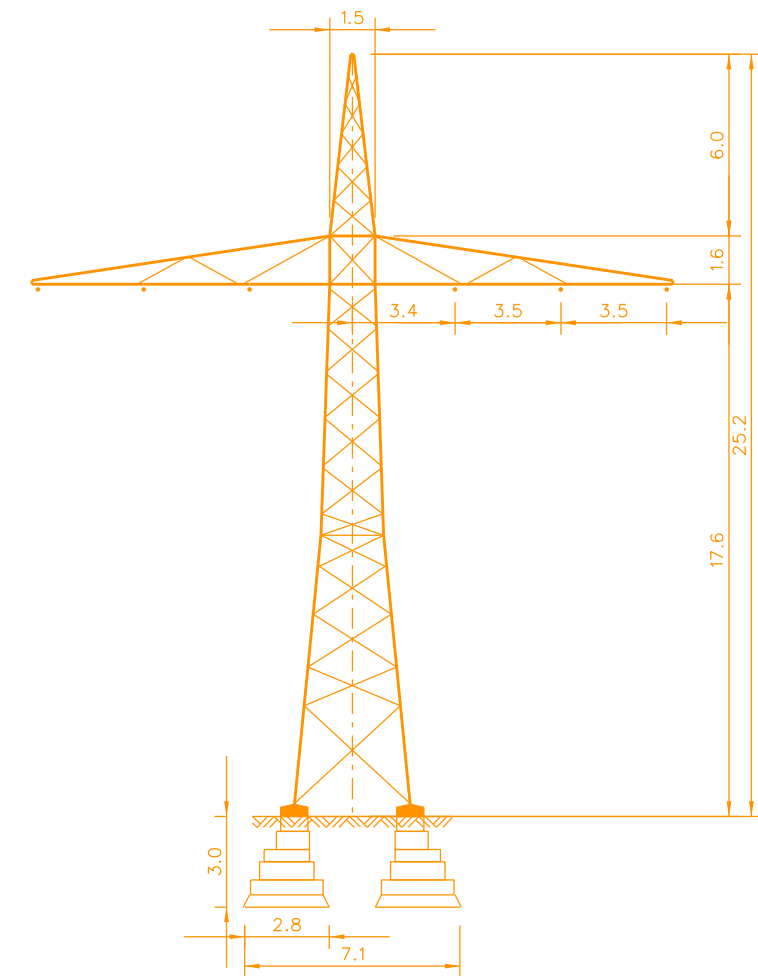

Mast 1  
Winkelendmast (WEsp. 17,60)  
mit Stufenfundament  
Mast wird abgebaut



## Mastbildvergleich Anlage 6.8.1

	gezeichnet	21.10.2014	Breitwieser
	geprüft	21.10.2014	Hirschberg
	geändert		

Gemarkung: Stalldorf  
Gemeinde: Riedenheim  
Landkreis: Würzburg

Netzverstärkung im Raum Main-Tauber auf der  
110-kV-Leitung Stalldorf-Königshofen, LA 0106

Maßstab	Gestänge	Typ	Mast
1 : 250	AA90 - A0106	WE 14,00	1A